Instrucciones de montaje

WP Max-HiQ WF06 y WP Max-LoQ WF06

Versión 2025-10

ratiotherm
Smart Energy Systems

MONTAJE EN PARED DEL WF06

- El peso de la bomba de calor WP Max-HiQ/LoQ WF06 es de aproximadamente 170 kg durante el funcionamiento. Antes de montar el aparato, se debe comprobar la capacidad de carga estática de la pared.
- Dependiendo de las características y el tipo de construcción de la pared, se debe elegir el sistema de fijación adecuado con varillas de anclaje, preferiblemente sistemas de fijación química. Los tacos de plástico no son adecuados. *Tenga en cuenta la protección contra incendios y la estática.*
- Los 4 orificios deben marcarse según el plano de dimensiones, perforarse y colocarse las varillas de anclaje adecuadas. La altura recomendada del equipo es de 2 metros. La altura puede modificarse si es necesario.
- Atornille la consola suministrada a la pared y alinéela.
- Atornille las asas de transporte suministradas a la máquina (6 asas). A continuación, levante la máquina con 4 personas y colóquela sobre la consola de pared. *Tenga en cuenta que la fijación de las barras de anclaje debe estar completamente endurecida.*
- A continuación, se atornillan 4 tornillos Allen con arandelas desde abajo a través de la consola en los orificios roscados previstos de la consola de la bomba de calor y se alinea la máquina en paralelo a la pared. La distancia entre la pared y el aparato debe ser de unos 75 mm.
- Por último, hay que comprobar si se han montado 2 tornillos de seguridad en los perfiles en U del soporte de la bomba de calor. Un tornillo se encuentra en el carril en U trasero a la izquierda y otro en el carril en U delantero a la derecha *(seguro antivuelco; véase la imagen inferior de la página siguiente)*.

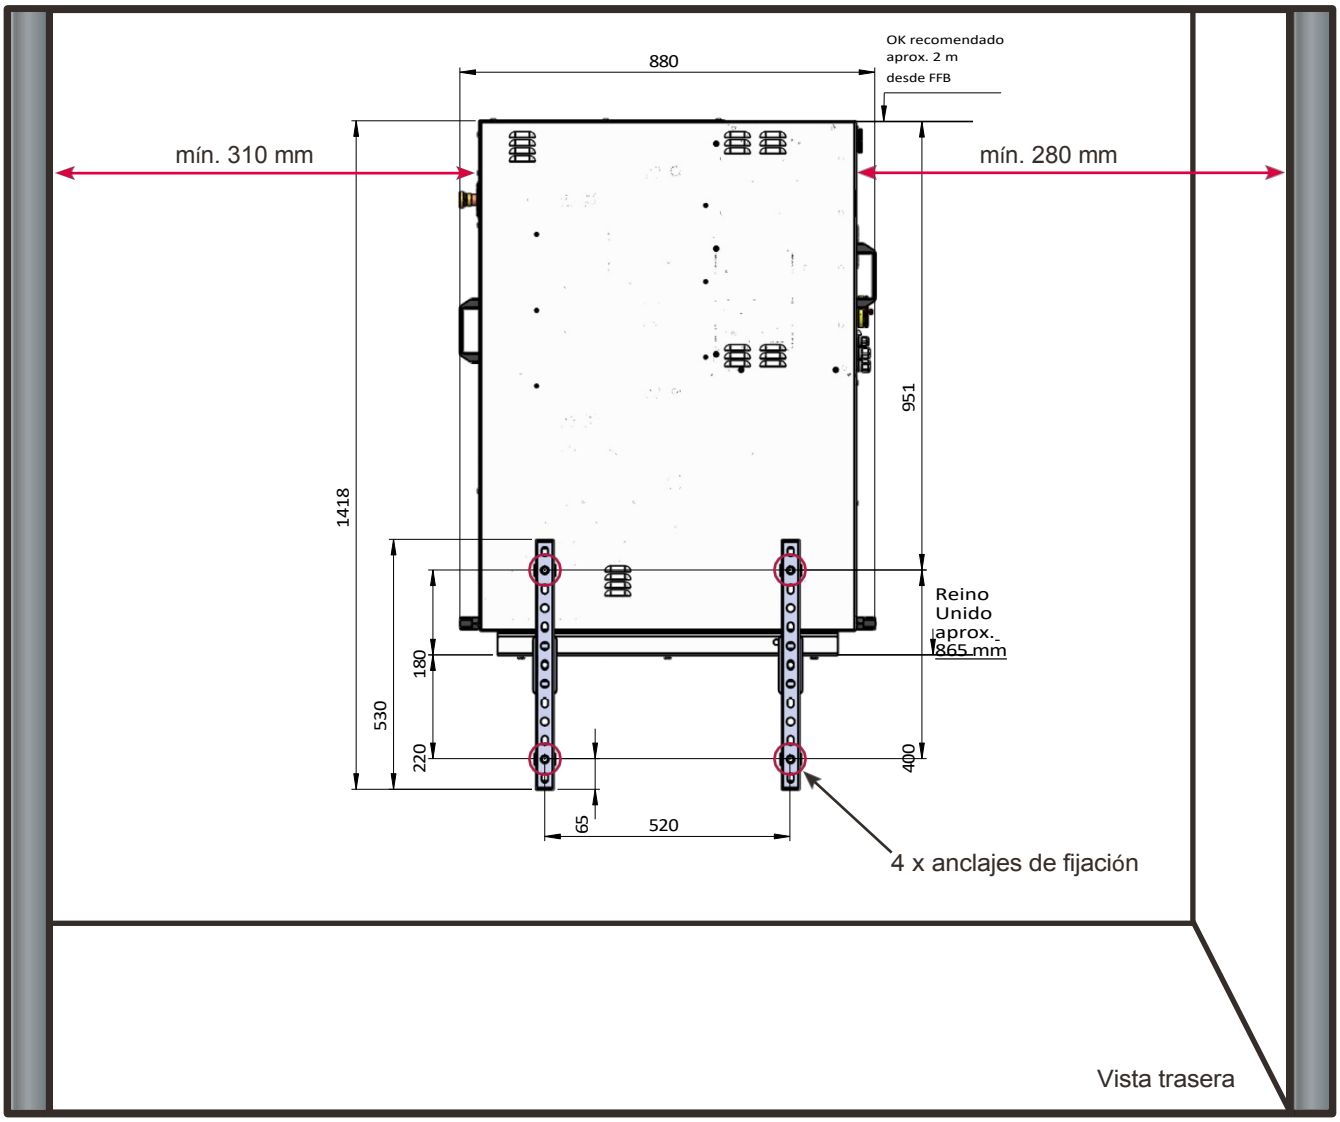

ratiotherm
Smart Energy Systems

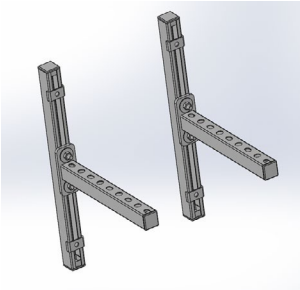

Montaje de las consolas incluidas

Los anclajes de pared deben ser proporcionados por el cliente, dependiendo de las características de la pared.

Conexión del grupo de seguridad y MAG, 1" AG junta plana

6 x asideros

- Una vez realizado el montaje, se pueden desmontar las barras de sujeción.

4 tornillos Allen con arandela M8 x 25 mm

Dispositivo antivuelco
Tornillo M8 x 90 mm

Soportes de pared

MEDIDAS DE CONEXIÓN Y DIMENSIONES

Conexiones:

- 1 pulgada
- Rosca exterior
- con junta plana

Dimensionamiento de las tuberías:

Lado de calefacción:

- Caudal de hasta 1,5 m^3/h Lado

de la fuente:

- Caudal de hasta 1,8 m^3/h

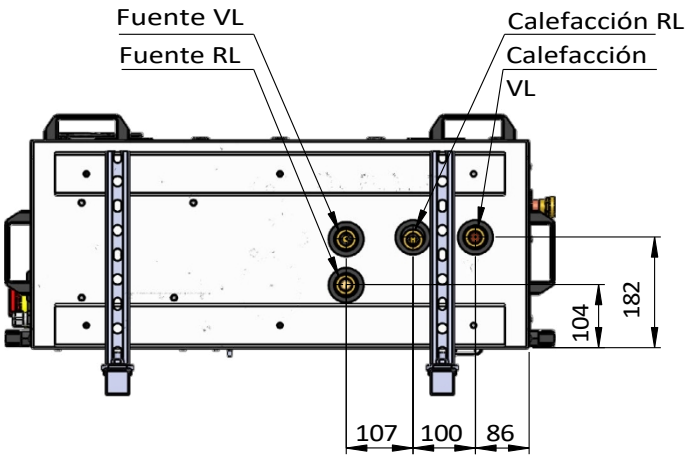

Aquí nos encontrará

ratiotherm
Smart Energy Systems

ratiotherm GmbH & Co. KG Wellheimer
Straße 34
91795 Dollnstein

Contacto directo:
T +49 (0) 8422.9977-0
info@ratiotherm.de www.ratiotherm.de